



自動車税事務所

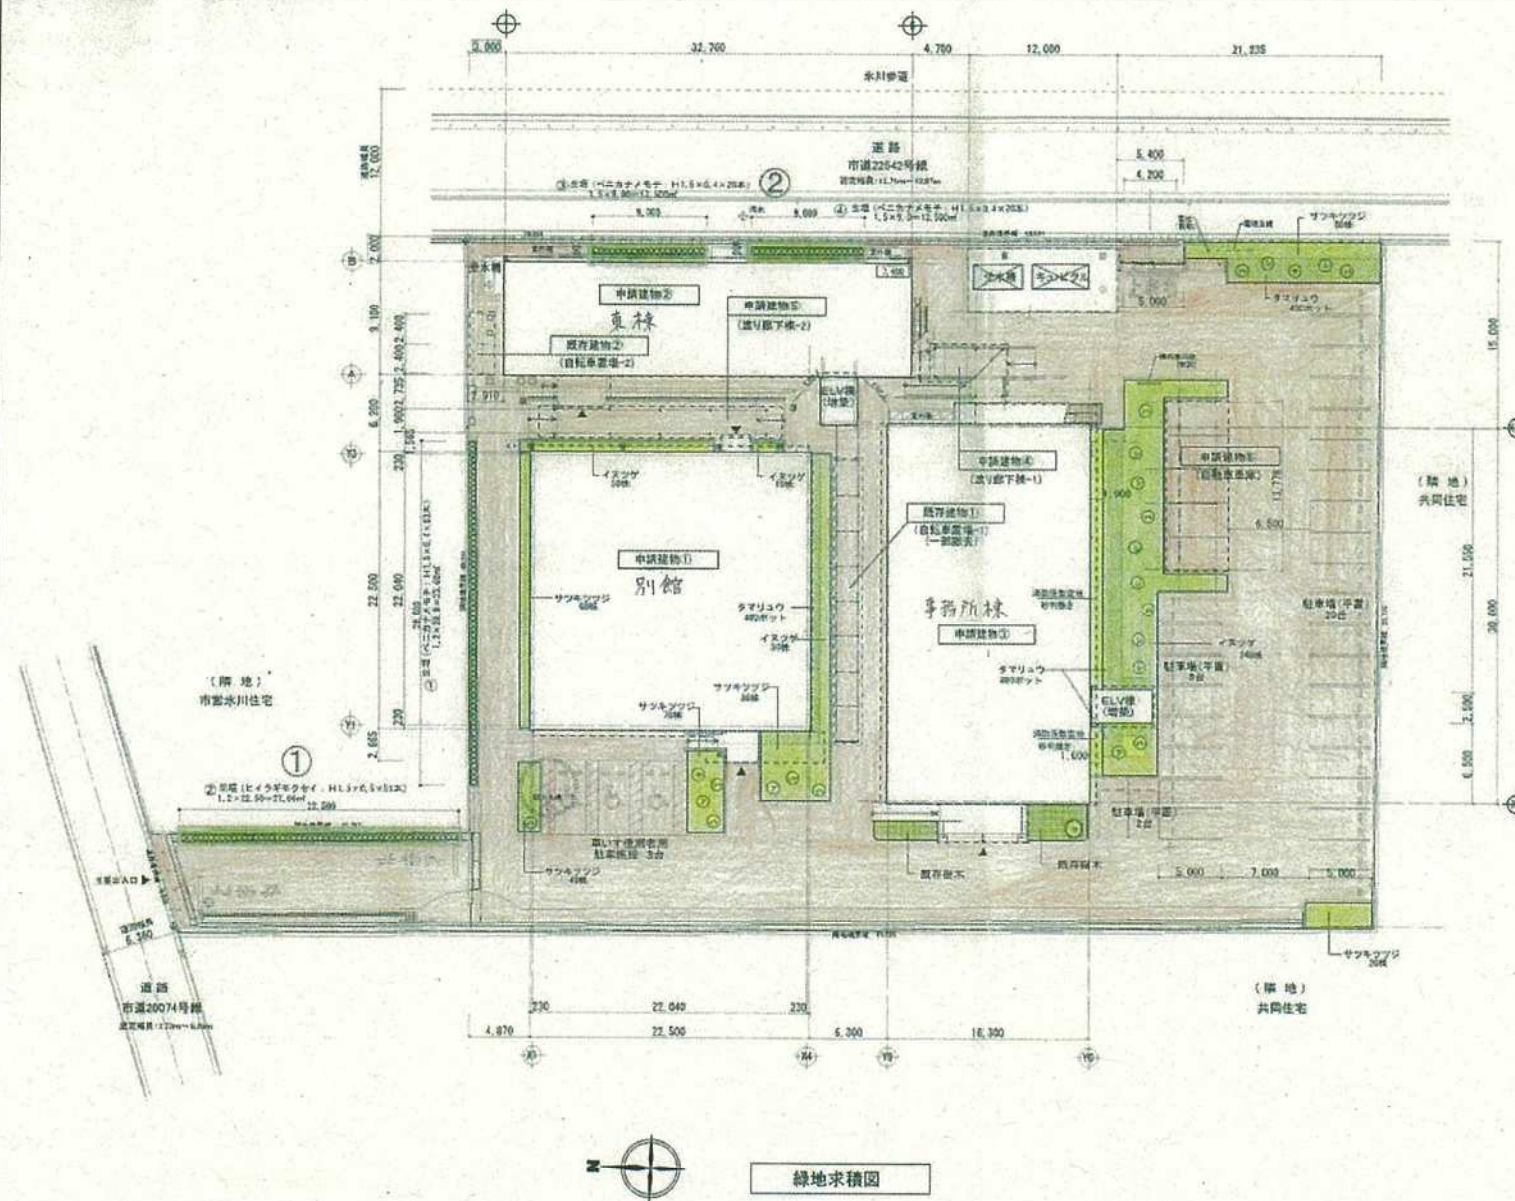

必要硬化量	429.53 m ³	429.53m ³
	$4,205.30m^3 \times (1 - 0.8) \times 0.5 = 4429.53m^3$ $4,205.30m^3 \div 5/100 = 214.76m^3$	
必要掘削本数	高土：22本以上 中土：43本以上 低土：430本以上	
計必要硬化量	429.54 m ³	
計掘削本数	高土：25本 中土：154本 低土：720本	

地すべり種別		加圧寸法(m)			土、岩	備考
記号	名称	高さ	幅間	深さ		
基本						
①	ヤマモモ	3.5	0.25	1.0	2 本	二級森田
②	シラカシ	3.5	0.10	1.0	0 本	二級森田
③	アヲカシ	3.0	0.21	株立	3 本	二級森田
④	ハナミズキ	3.0	0.12	1.0	9 本	二級森田
⑤	ヒメシヤウ	3.0	0.15	株立	2 本	二級森田
				計	24 本	
中本						
〇〇〇〇	ヒラガキモクセイ	1.5	—	0.5	51 本	河越・市田産竹共社
〇〇〇〇	バナナメチネ	1.5	—	0.4	100 本	河越・市田産竹共社
				計	151 本	
基本						
①	イヌツゲ	0.5	—	0.2	200 株	4株/m ² 程度
②	サツタツツジ	0.4	—	0.5	350 株	4株/m ² 程度
				計	700 株	
地すべり						
①	タマリユウ	—	7.6m	5 張合	1800m ²	25m/m ² 程度
				計	1800m ²	
特殊						
①	ケヤキ	5.0	0.15	1.5	1 本	
②	ツツジ	0.5	—	0.5	30 株	

事務所棟 (1F)

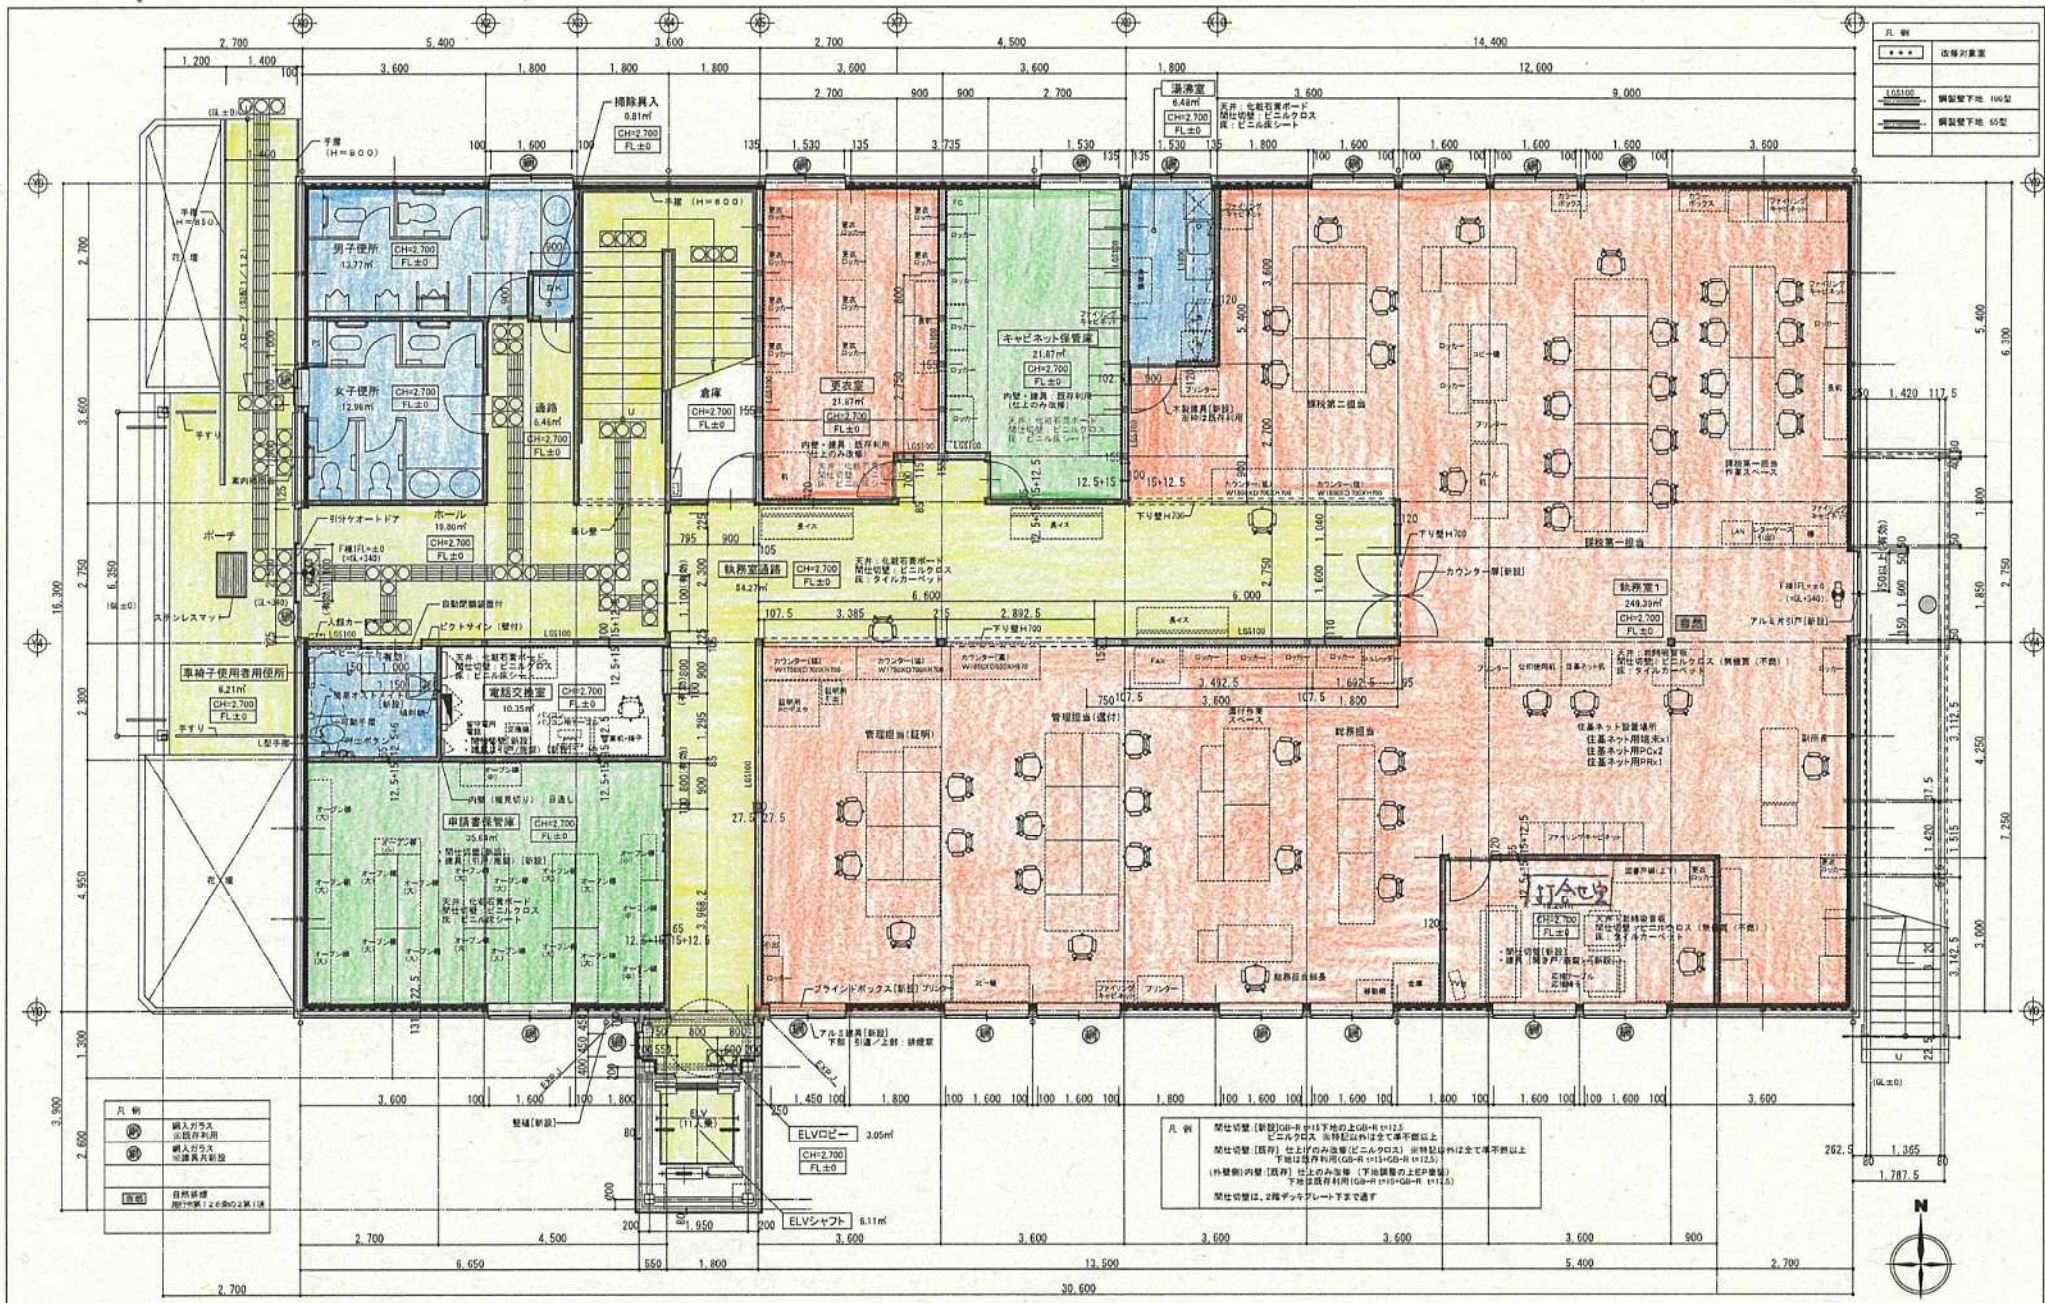


F 棟 1 階平面詳細図 [改修後]

エポネット株式会社
 埼玉県さいたま市東区西片 3-10-1
 TEL 048-845-4001
 一般建設士事務所登録番号 (3) 第 108 号
 一般建築士 201595 号 滝澤保夫


件 名	大宮区役所別館改修等工事設計			A — ● ●
図面名称	【F 棟】〔改修後〕1 階平面詳細図			
縮 尺	A3) 1:100 A1) 1:50	FILE	1/100	DATE 15.01.26

事務所棟 (2F)

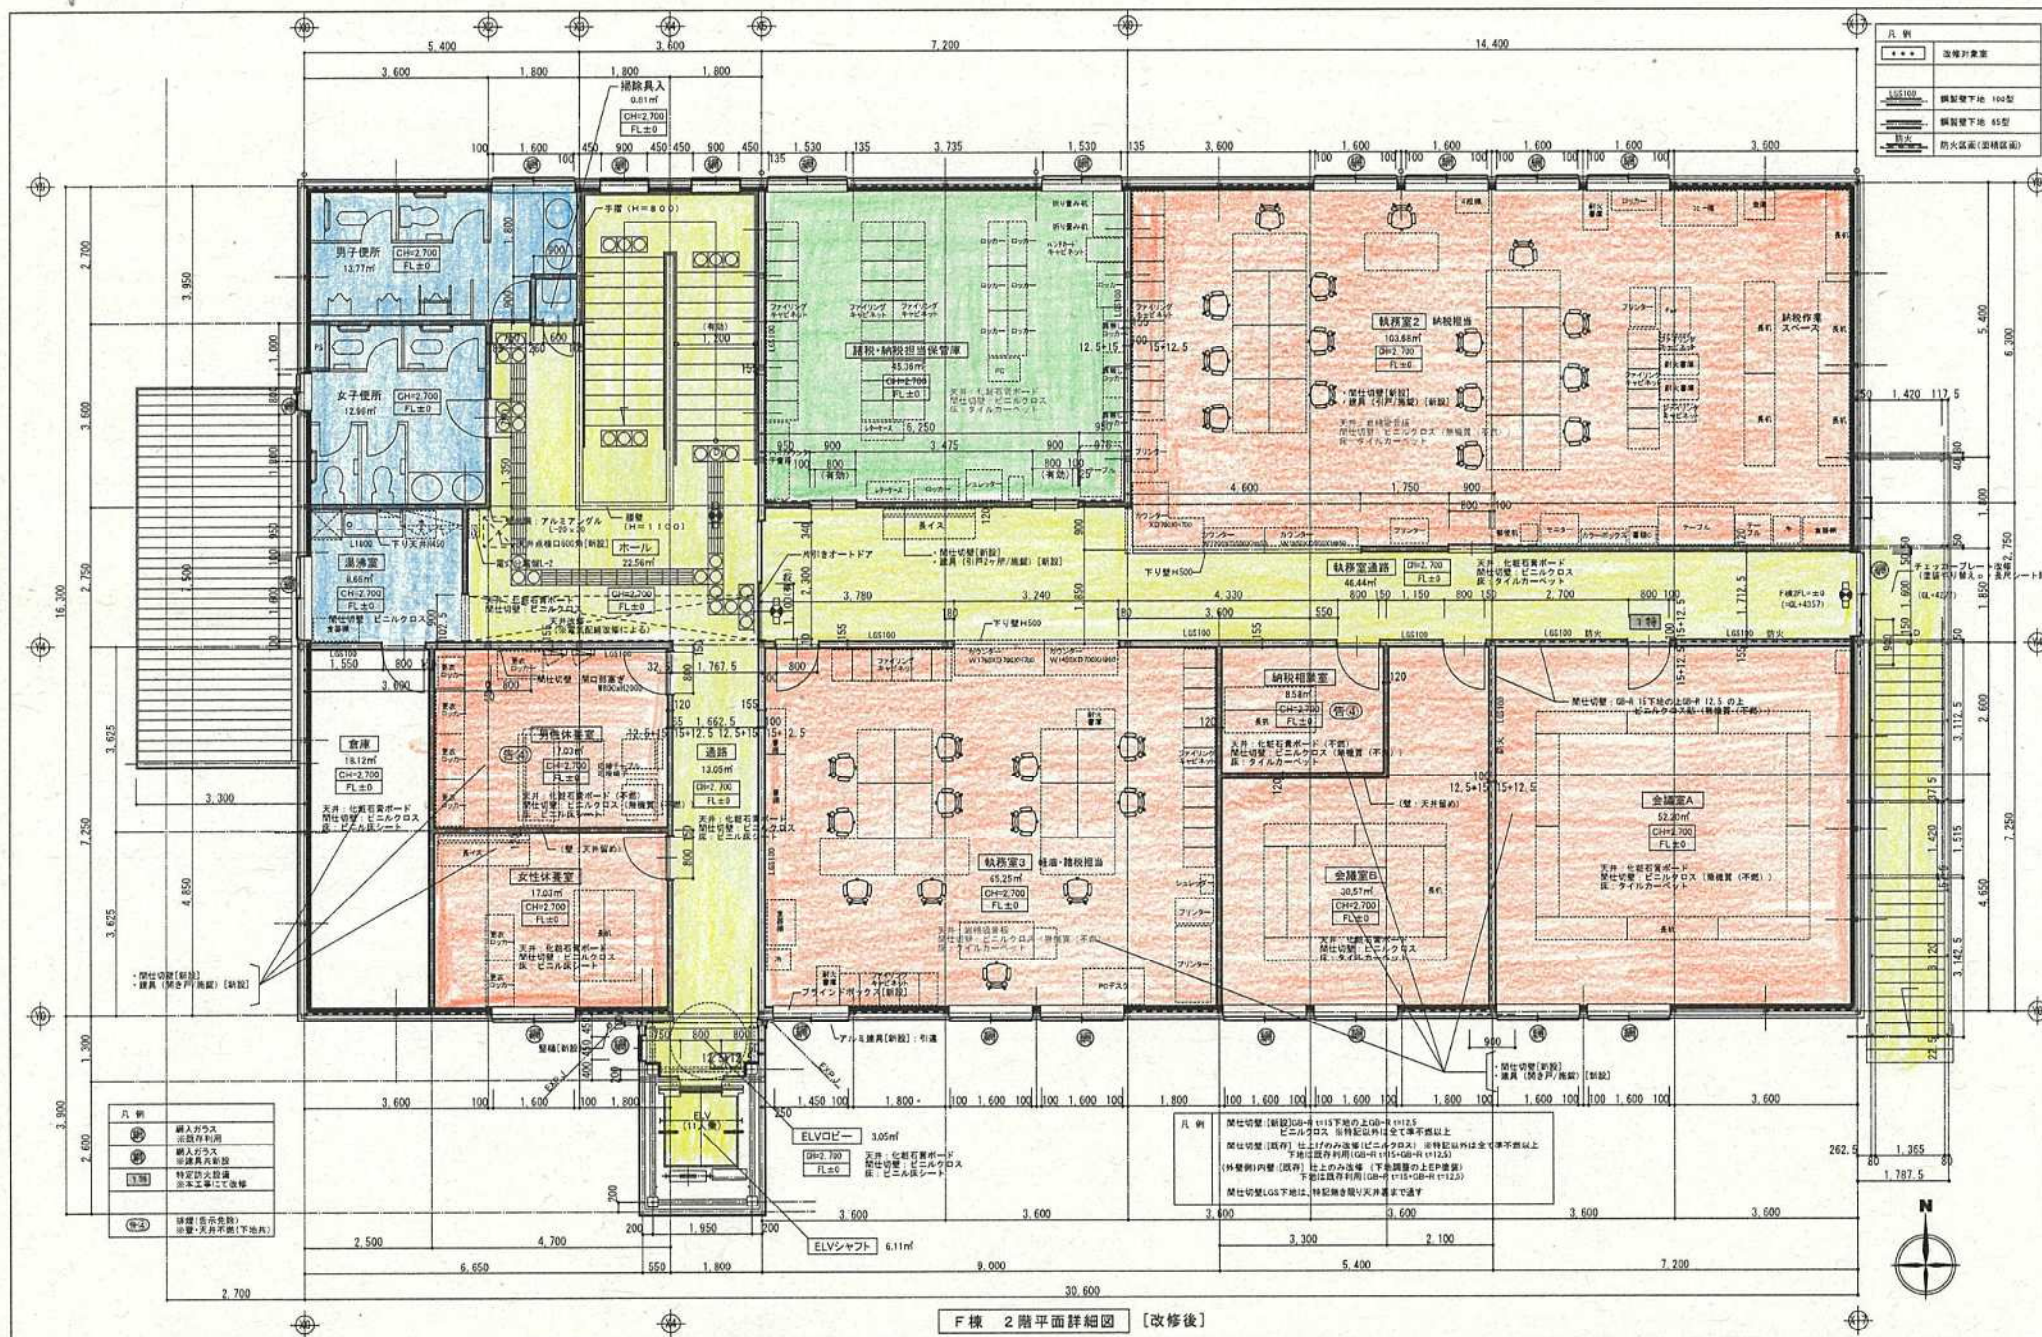

F棟 2階平面詳細図 [改修後]

東棟 (1F)

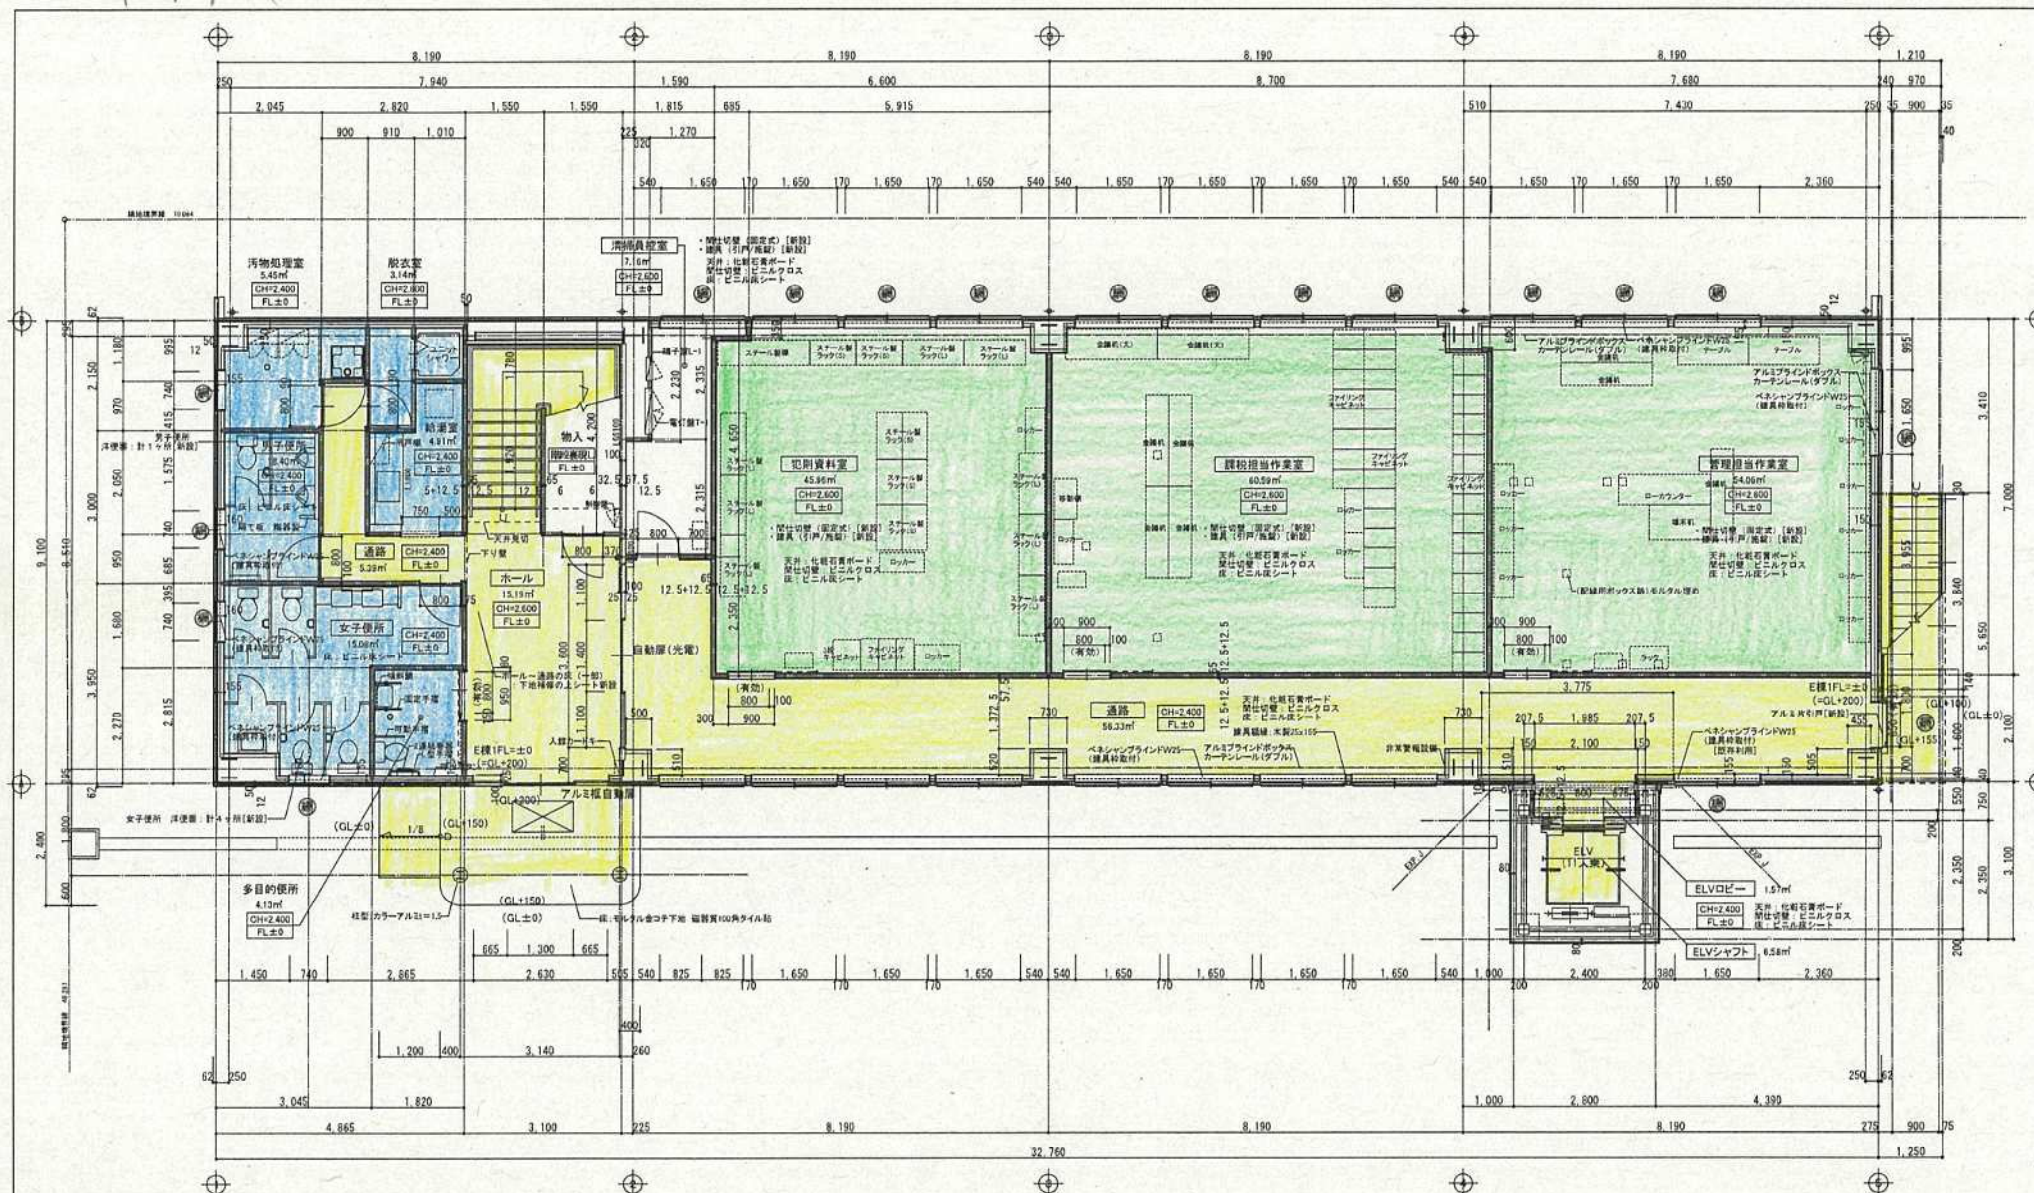


凡 例	凡 例	凡 例
*** 改修対象箇所	● 納入ガラス 出窓利用	○ 間仕切壁 (新設) 200mm厚の土間コンクリート床に 間仕切壁 (既存) 土間コンクリート床に (外壁側) 内装 (既存) 土間コンクリート床に 下地は既存利用 (GL+1.25)
100mm 鋼製下地 100型	● 納入ガラス 出窓利用	○ 間仕切壁 (新設) 200mm厚の土間コンクリート床に 間仕切壁 (既存) 土間コンクリート床に (外壁側) 内装 (既存) 土間コンクリート床に 下地は既存利用 (GL+1.25)
鋼製下地 65型	● 納入ガラス 出窓利用	○ 間仕切壁 (新設) 200mm厚の土間コンクリート床に 間仕切壁 (既存) 土間コンクリート床に (外壁側) 内装 (既存) 土間コンクリート床に 下地は既存利用 (GL+1.25)

E棟 1階平面詳細図 [改修後]

天井: ボード付設 (LGS下地板50mm厚品)

東棟 (2F)

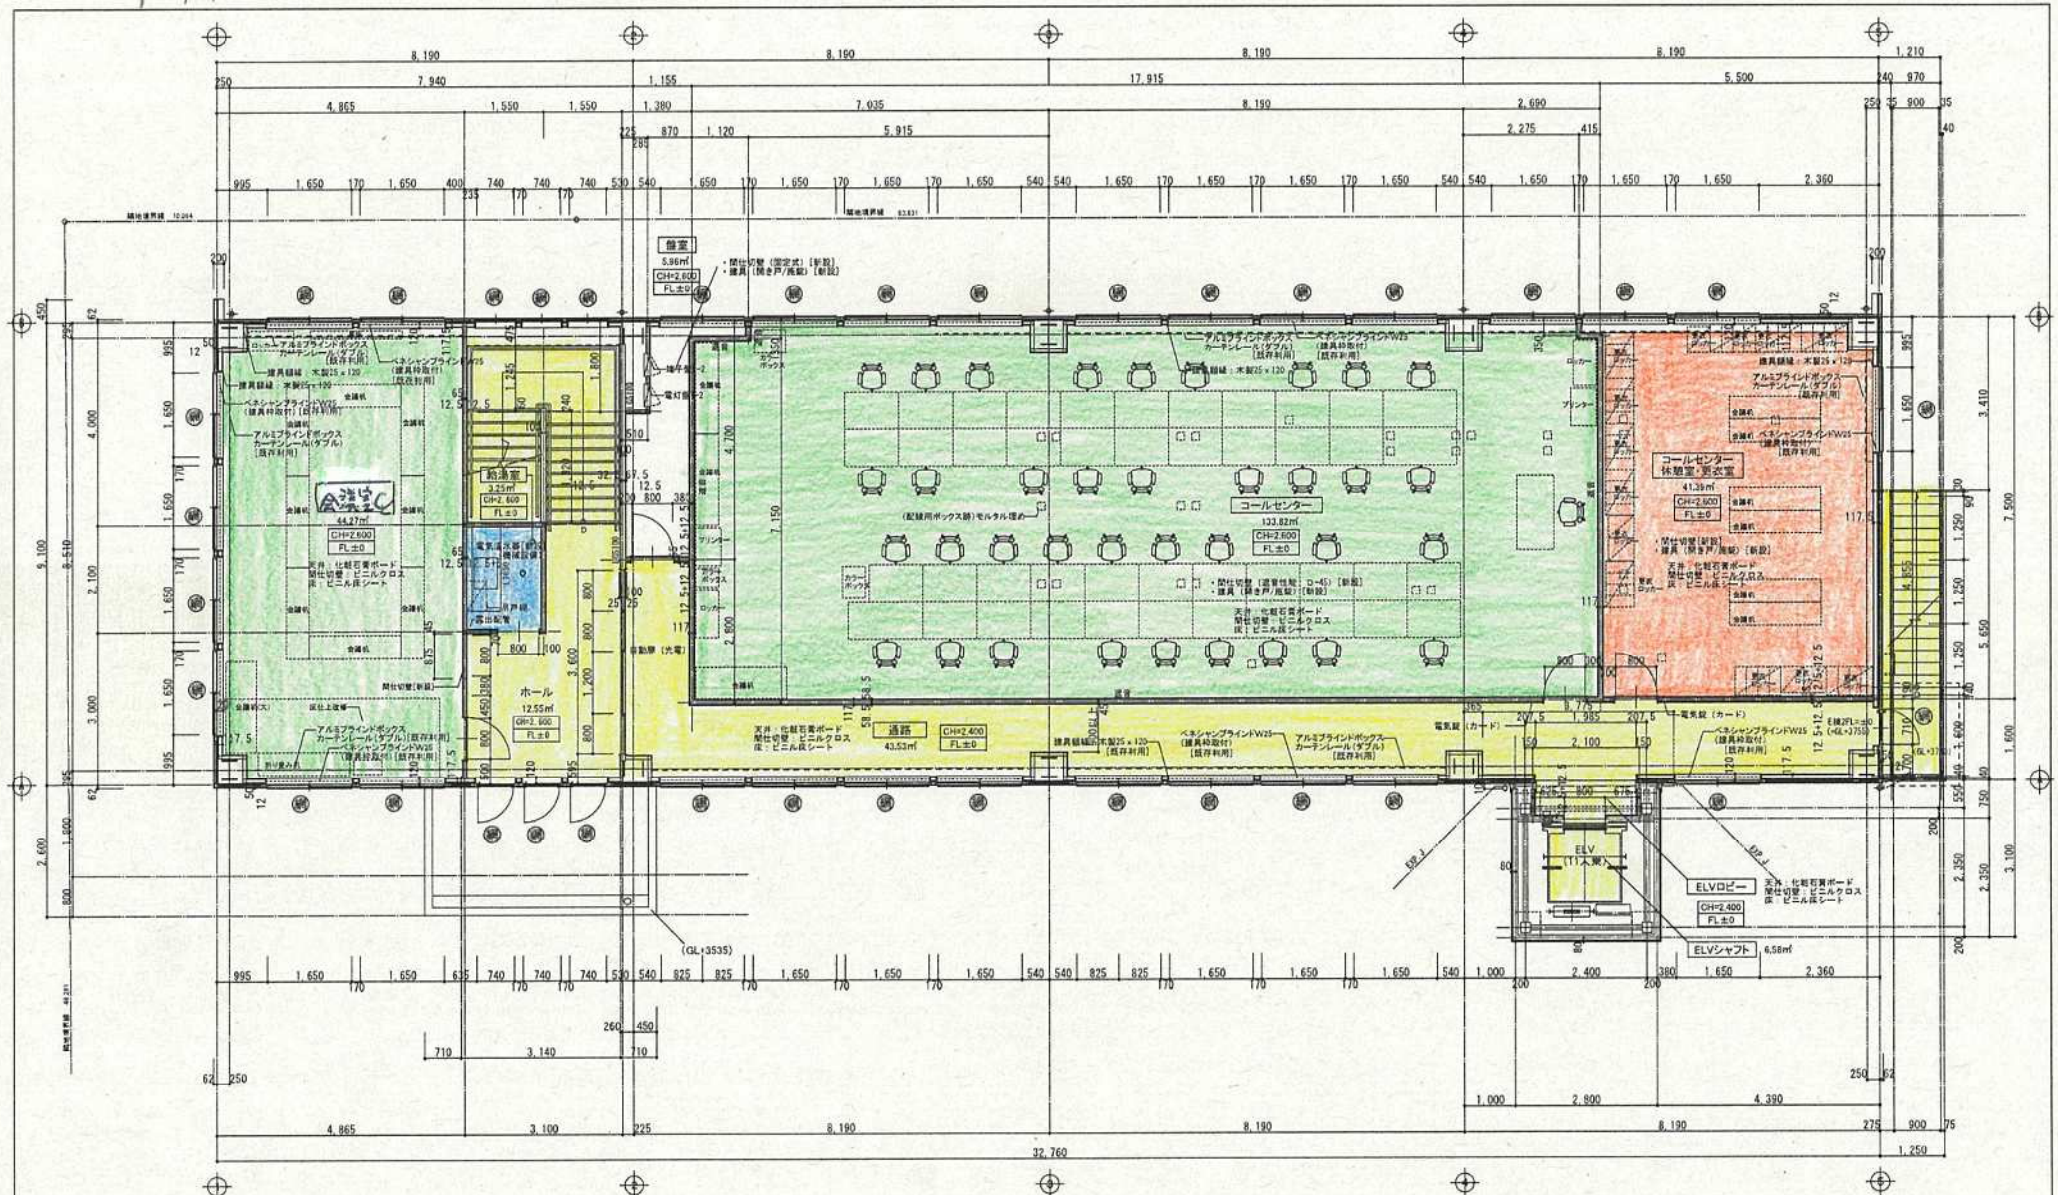


凡 例	凡 例	凡 例
*** 改修計画	● 網入ガラス ※ 窓枠利用	○ 閉止切替 (新設) GH-R112.3 下地の上 GH-R112.3 ビニルクロス ※ 特記以外は全て標準以上
1.05100 鋼製地下 100型	● 網入ガラス ※ 窓枠利用	○ 閉止切替 (既存) 仕上げのみ変更 (ビニルクロス) ※ 特記以外は全て標準以上
鋼製地下 65型	● 網入ガラス ※ 窓枠利用	○ (外壁側) 内装: 仕上のみ変更 (ビニルクロス) 下地は既存利用 (GH-R112.3)
遮音壁 (D-45)		○ 閉止切替: GS 下地は、特記無き限り天井裏まで通す

エポネット株式会社
 埼玉県さいたま市東区高野 3-10-1
 TEL: 048-24-0111 FAX: 048-24-0112
 一級建築士事務所 建築士事務所 (3) 第 108 号
 一級建築士 第 201595 号 資格保持



作 者	大宮区役所別館改修工事設計
図面名称	【E棟】[改修後] 2階平面詳細図
縮 尺	(A3) 1:100 (A1) 1:50
枚 数	15 * 01 * 25

別館

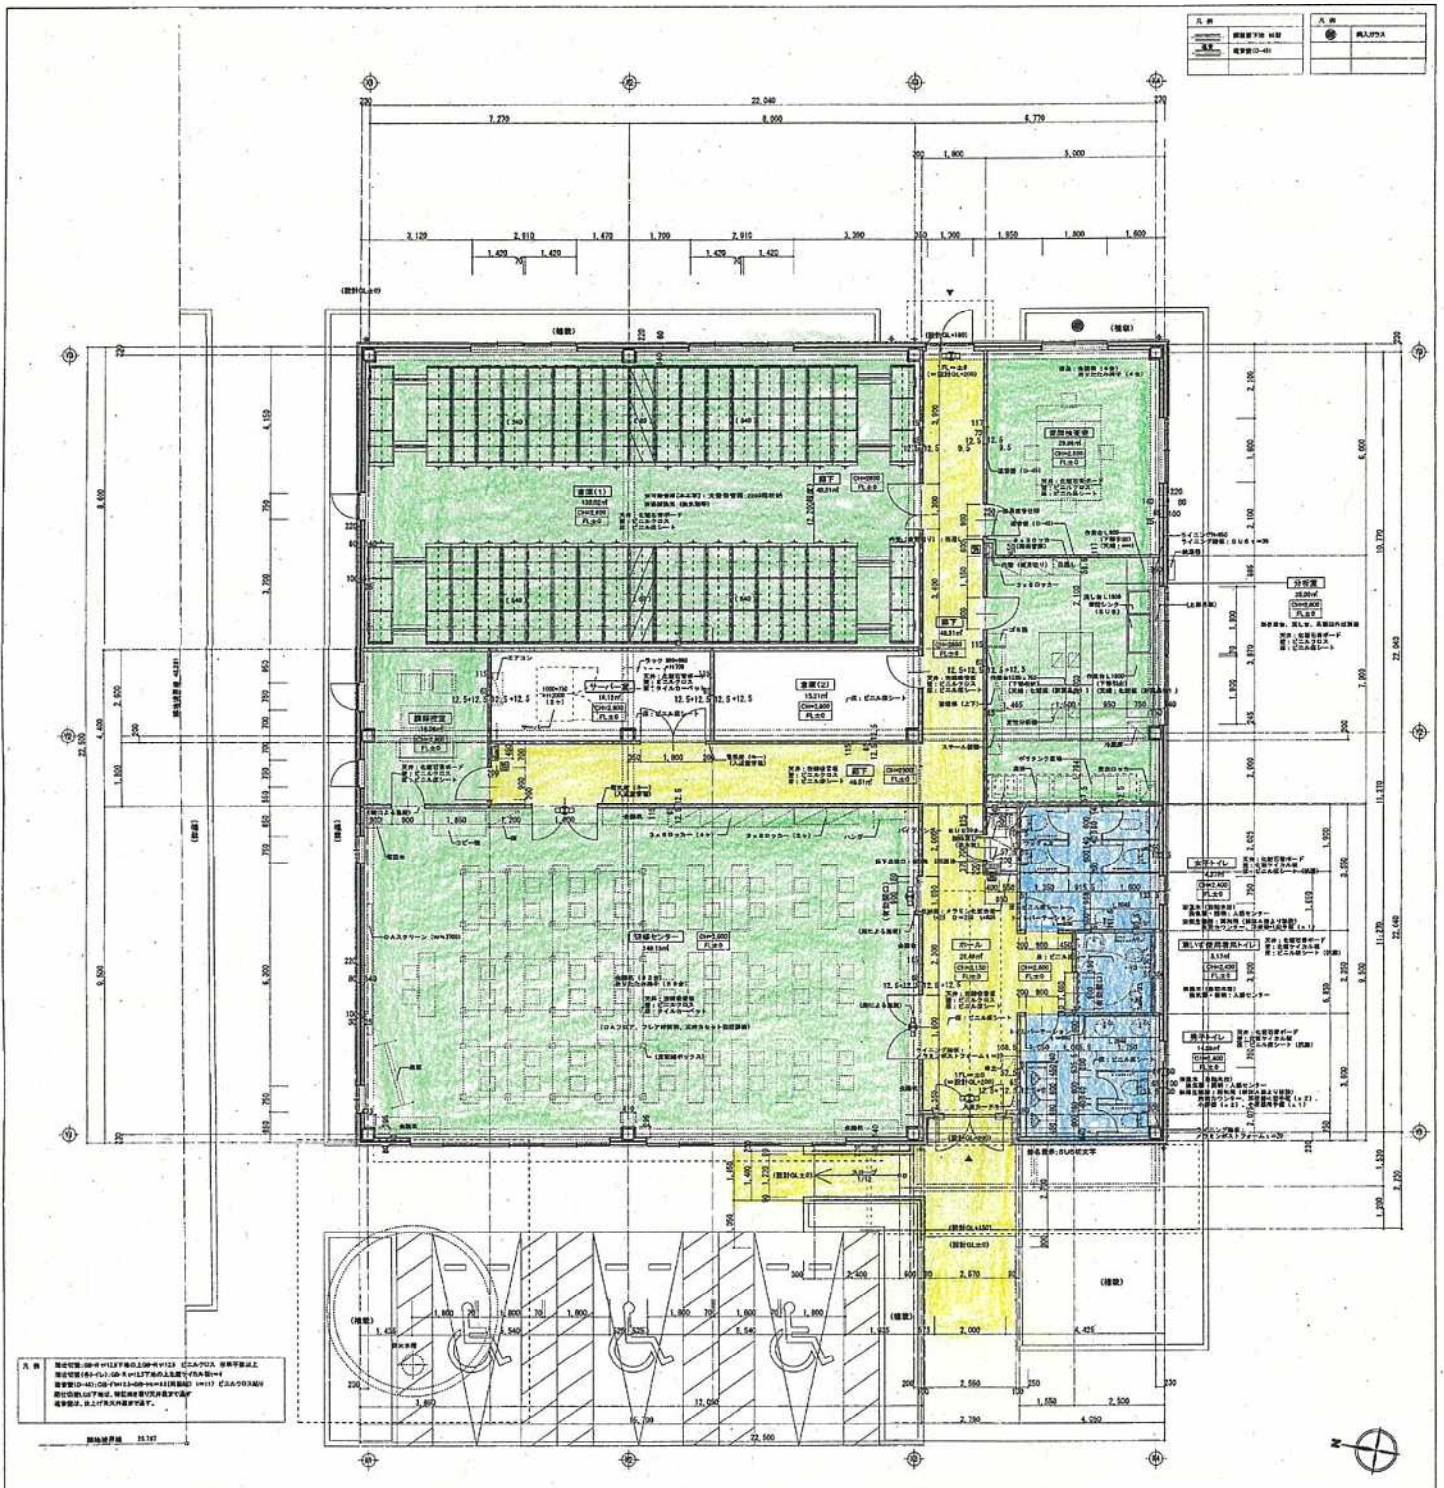




別館 平面詳細図

事務所棟



凡 例		
	最も高得点の2回による平均値 個人リガラス (1=6、8)	アルミサッシ 【標準仕様】
	最も高得点の2回による平均値 個人リガラス (1=6、8)	アルミサッシ(別)
——— 取付け位置のある部分		

Zusammenfassung



増築建物を示す。

