


埼玉県 市野川流域下水道下水熱ポテンシャルマップ

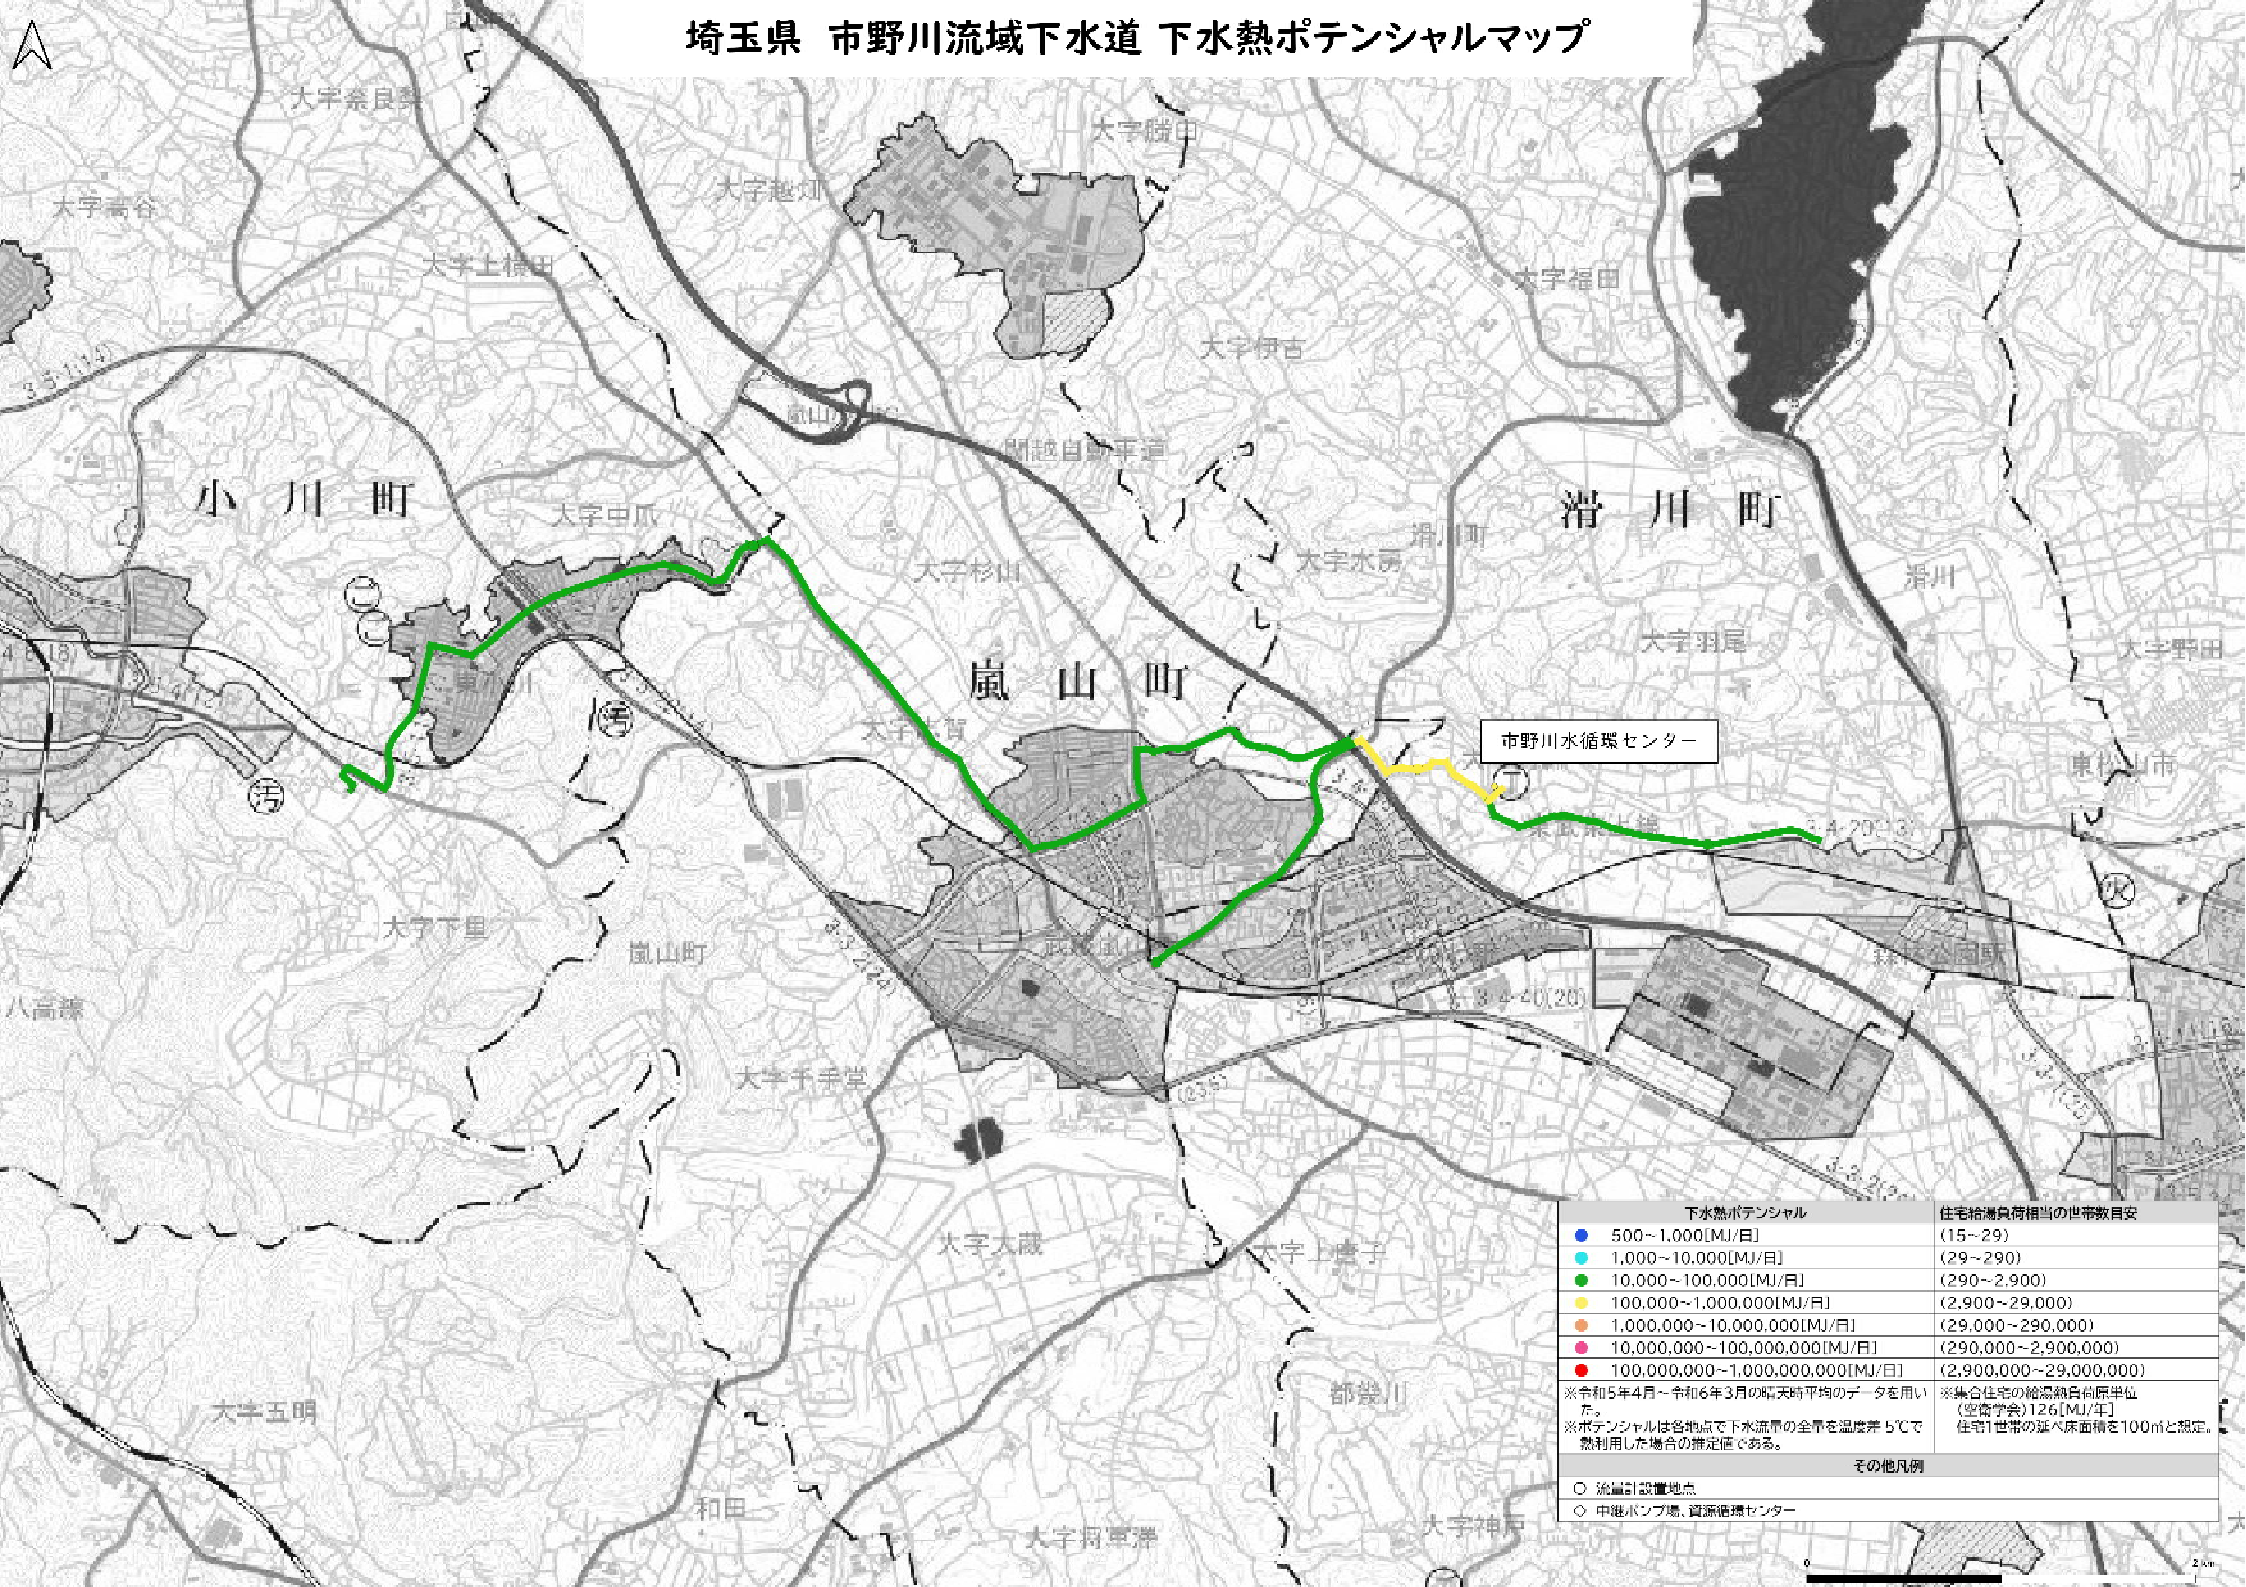

下水熱ポテンシャル	住宅給湯負荷相当の世帯数目安
● 500～1,000[MJ/月]	(15～29)
● 1,000～10,000[MJ/月]	(29～290)
● 10,000～100,000[MJ/月]	(290～2,900)
● 100,000～1,000,000[MJ/月]	(2,900～29,000)
● 1,000,000～10,000,000[MJ/月]	(29,000～290,000)
● 10,000,000～100,000,000[MJ/月]	(290,000～2,900,000)
● 100,000,000～1,000,000,000[MJ/月]	(2,900,000～29,000,000)
※令和5年4月～令和6年3月の雨天時平均のデータを用いた。 ※ポテンシャルは各地点で下流水量の全量を温度差5℃で熱利用した場合の推定値である。	
※集合住宅の給湯熱負荷原単位(密着学会)126[MJ/年] 住宅1世帯の延べ床面積を100㎡と規定。	
○ 施設計設置地点 ◇ 中継ポンプ場、資源循環センター	
その他凡例	