


49 地下タンク貯蔵所における流出事故の状況（1）

地下タンク貯蔵所では、腐食等劣化に起因する流出事故が増加しています。

1 地下タンク貯蔵所における流出事故件数の推移

地下タンク貯蔵所の流出事故件数は、平成11年から平成20年までの10年間で1.7倍に増加しています。

また、地上部では大きな増減もなく推移していますが、地下部では増加傾向にあり全体の事故件数の推移に影響を与えています。（図1）

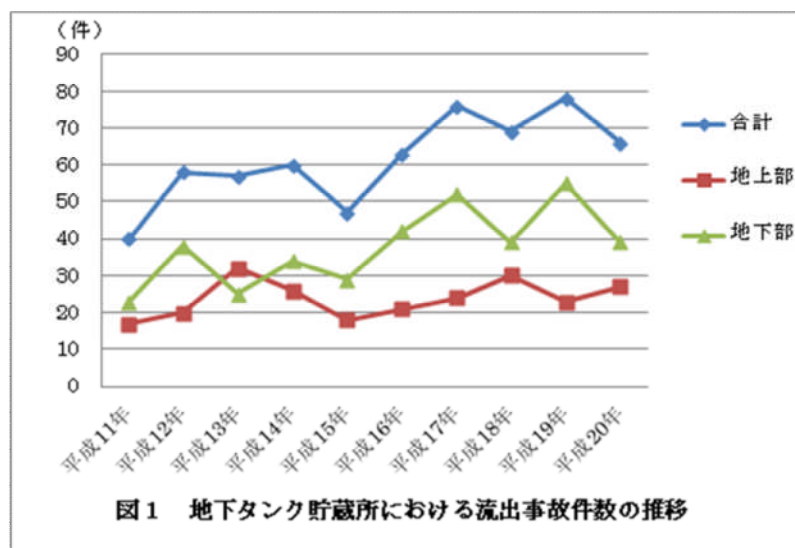

2 地下タンク貯蔵所における流出事故の特徴

- ・ 地下部では、地上部の1.5倍発生しています。また、配管とタンク本体では大部分が配管で発生しています。（図2）
- ・ 地下部で発生した事故の原因は、腐食等劣化が全体の85%を占めています。（図3）

